



SAAEJ – PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ¾

RELAÇÃO DE MATERIAIS – Ligações Novas

Bairros: Jardim das Rosas I - Santa Rita - São Marcos I e II

- Kit Cavalete Padrão Saaej
- 1 Adaptador PEAD
- 1 União de Galvanizada ¾
- 1 Ferrules de Metal ¾
- 1 Braçadeira 2x3/4
- 1 Nipples ¾ Ferro
- 1 Caps ¾ Ferro
- 2 Metros de Tubo PVC Rígido 04”
- 1 Rolo de Teflon 25 mt

* **Entregar no Almojarifado do SAAEJ**

R. Jorn. Cláudio Luis Berchielli, nº 345 Jd. St. Mônica

Sugestão de Materiais para Instalação da 2ª Perna do Cavalete – Tubo Marrom

- Caixa Plástica de Proteção de Hidrômetro
(Preferencialmente de lacre com encaixe “sem parafuso”)
- 2 Adaptador ¾ Marrom
- 2 Cotovelos ¾ Soldável
- 1 Registro de Pressão ¾
- 1 T Azul Cola e Rosca
- 1 Luva Azul ¾
- 1 mt de cano ¾ Marrom

Materiais utilizados para instalação da
Caixinha Padrão

* Os materiais deverão ser **ENTREGUES NO ALMOXARIDADO** do SAAEJ, juntamente com a nota fiscal e o número do processo de **2ª à 6ª feira das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00.**

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ABERTURA DO PROCESSO PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO:


- Certidão de endereço atualizada no nome do proprietário, ou Cópia da quarta folha do carnê do IPTU atualizado no nome do proprietário.
- Cópia do CPF e RG ou da Carteira de Motorista do proprietário.
- Caso não seja o proprietário a vir requerer o pedido, além dos documentos acima, trazer também uma autorização do proprietário assinada em nome da pessoa que virá fazer o pedido e cópia do CPF e RG ou da Carteira de Motorista da mesma.

EXTERNO

Mínimo 65cm

70cm


INTERNO (Sugestão)

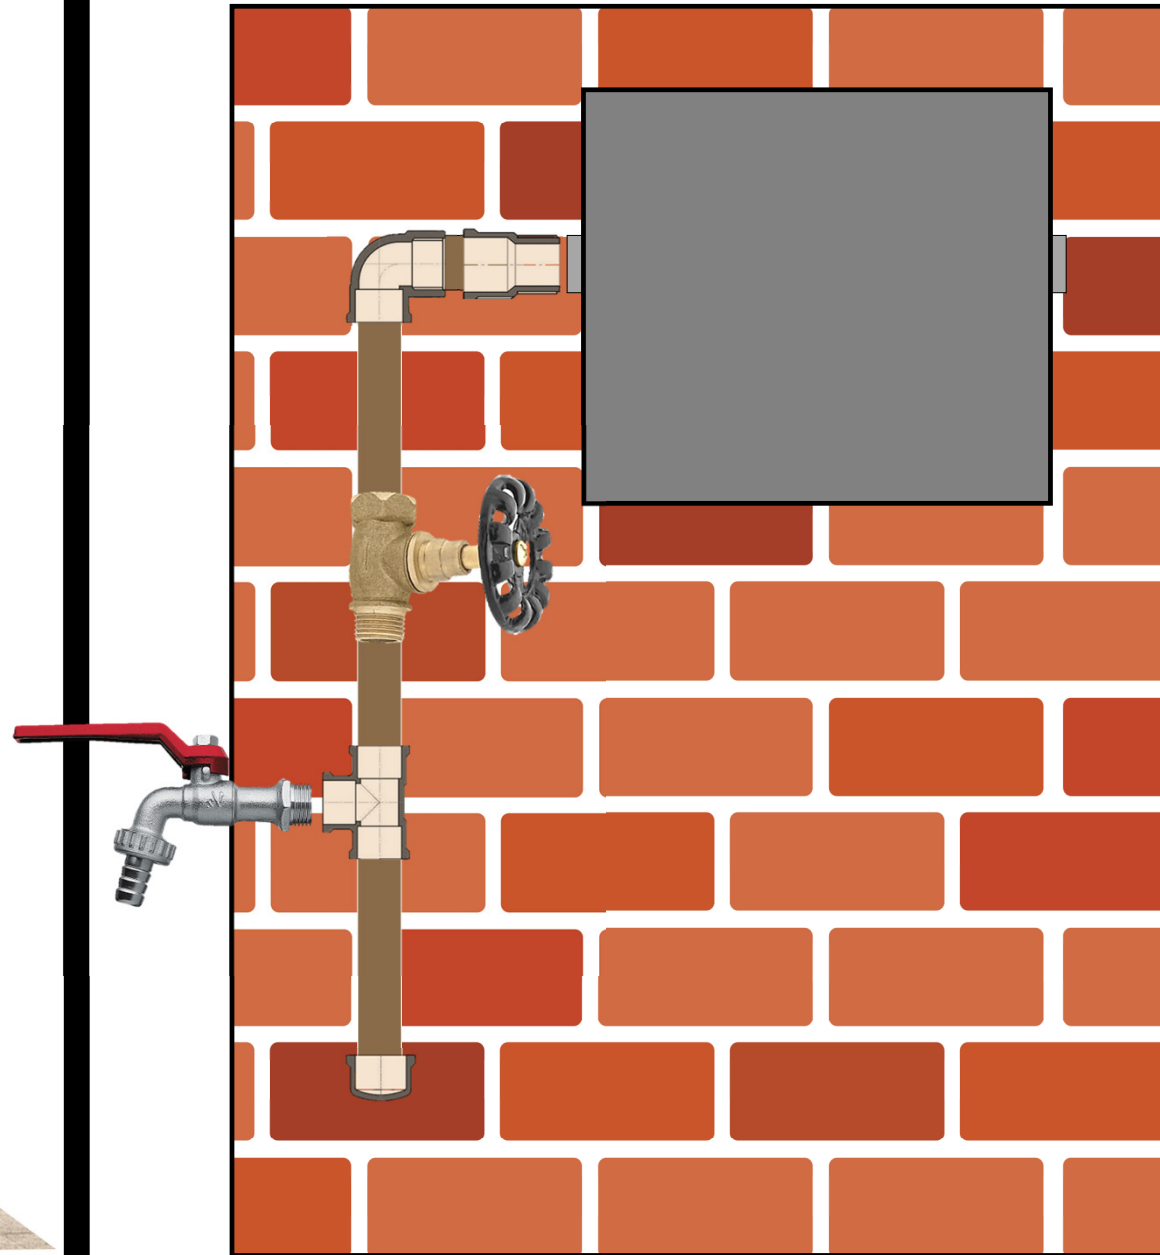



SAAEJ - PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 3/4"

UNIDADE DE MEDIÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA - (UMDA)

RAMAL DA DERIVAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3/4" PADRÃO SAAEJ

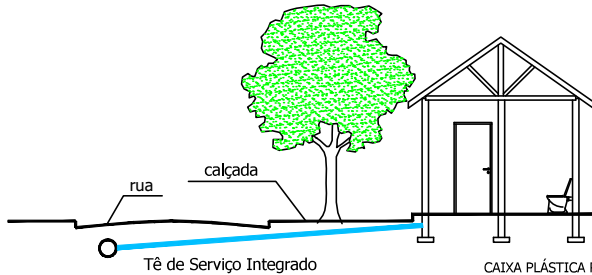

CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DA UNIDADE DE MEDIÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA - MOD. 541
 TUBO GUIA DE PVC PARA LIGAÇÃO NO CAVALETE $\phi = 50 \text{ mm (02")}$

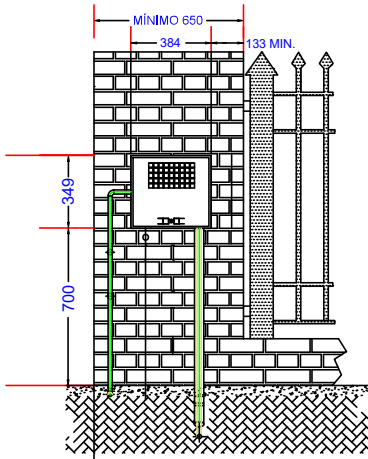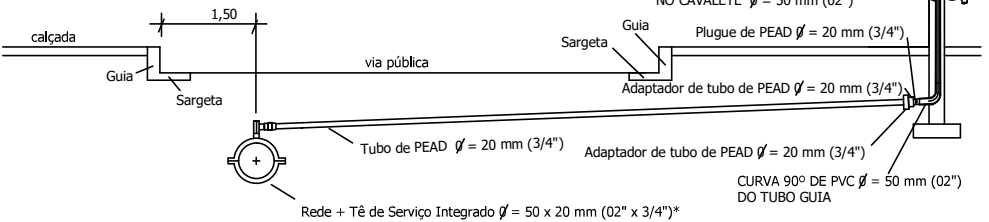

OBS: DIMENSÕES EM MILÍMETROS

*OBS: DIÂMETRO DESTA PEÇA DE ACORDO COM A REDE NO LOCAL DA INSTALAÇÃO

*OBS: CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS MODELO 541, NORMAL PARA KIT CAVALETE DE 3/4".

OBSERVAÇÃO:

A LISTA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO RAMAL DA UMDA (UNIDADE DE MEDIÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA), "PADRÃO SAAEJ", ENCONTRA-SE IMPRESSA NO VERSO DESTA PÁGINA.

S.A.A.E.J		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL		
PROJETO: RAMAL DA DERIVAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - (3/4")		
CARLOS AUGUSTO P.FENERICH Engenheiro do SAAEJ	JOSÉ AUGUSTO FAGUNDES GOUVEIA Presidente do SAAEJ	
ESCALA: s/ escala	DATA: Março/2015	DESENHO: C. A. P. F.